



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mysłowicach
ul. Strażacka 7, 41 – 400 Mysłowice

IZBA ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ W KATOWICACH
KANCELARIA

dnia 2017 -05- 22 (4)

068769 1LN

1LN2
29.05.2017

Mysłowice, dnia 22.05.2017 r.



Znak sprawy MZ.5580.04.2017

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 15.05 do 22.05

przez

1) mł. bryg. mgr Wojciecha Chojnowskiego – Kierownika
Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 3/14

2) mł. kpt. inż. Tomasza Chlebowskiego – Specjalisty
Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 15/15

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.04.2017 z dnia 12.04.2017 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urzędzie Skarbowym przy ul. Mickiewicza 4 w Mysłowicach

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Urząd Skarbowy w Mysłowicach Ul. Mickiewicza 4 41 – 400 Mysłowice	Pani Teresa Zejma – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Krzysztof Ciarkowski – Specjalista ds. BHP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pan Mariusz Stempniak – Specjalista ds. BHP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach	Pan Zdzisław Kozieł – Starszy Specjalista Komórki Sekretariatu Urzędu Skarbowego w Mysłowicach

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

☎ 41-400 Mysłowice, ul. Strażacka 7; ☎ tel. (032)3160030/31, ☎ fax. (032)3160039;

🌐 www: <http://myslowice.kmpsp.gov.pl/> ✉ e-mail: pspmyslowice@katowice.kwpsp.gov.pl

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Prowadzone czynności kontrolno rozpoznawcze dotyczą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie oraz rozpoznania występowania i postępowania w przypadku stwierdzenia w obiekcie obecności substancji zubażających warstwę ozonową.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek Urzędu Skarbowego przy ul. Mickiewicza 4 w Mysłowicach

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Skarb Państwa	Izba Administracji Skarbowej – Urząd Skarbowy w Mysłowicach
Zarządca budynku Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25; 40-022 Katowice	Faktycznie władający budynkiem Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25; 40-022 Katowice
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Decyzja nr GN-I.6844.12.2012.SK z dnia 18.12.2012 r. zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia ☒ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): Zgodnie z Ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw publikacja Dz. U. z 2015 r. poz. 211, trwały zarząd nad nieruchomością Urzędu Skarbowego w Mysłowicach przejęła Izba Skarbowa w Katowicach. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach jest stroną w postępowaniu a nie Urząd Skarbowy w Mysłowicach. W świetle przedstawionej Księgi Wieczystej nr KA1L/00010879/8 z dnia 11.04.2017 r. obiekt znajduje się w Trwałym Zarządzie Izby Skarbowej w Katowicach, w związku z powyższym za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Urzędu Skarbowego w Mysłowicach odpowiada aktualnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Mysłowic.



2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów (wpisać dostępne dane)

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Objekt użyteczności publicznej zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1998 r.		Kubatura całkowita budynku	9244,0 m³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy	687,5 m²
Wysokość budynku	13,5 m		Powierzchnia całkowita budynku	687,5 m²
Długość budynku / szerokość	44,6 m	15,1 m	Powierzchnia użytkowa budynku	2450,0 m²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	3

Opis, uwagi i załączniki:

Przedmiotowy budynek został rozbudowany w 1997 r. poprzez przedłużenie istniejącego budynku w kierunku cmentarza na północ. Rozbudowy dokonano na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ... w marcu 1995 r. Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Decyzja z dnia 20.10.1998 r. nr ANB.II.7357/102/98 pozwolenie na użytkowanie rozbudowy (dobudowy do istniejącego budynku) siedziby Urzędu Skarbowego.

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1

- NIE WYSTĘPOWANO O ROZWIĄZANIA ZAMENNE

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek podzielono na 2 strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	2
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi (jakie pomieszczenia, sposób wydzielenia pomieszczeń) Poddasze, kotłownia gazowa (o mocy 2 x 127 kW) zamykane drzwiami przeciwpożarowymi EI 30	
Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa 1	ZL III	BRAK DANYCH	Parter, piętro i II piętro	Brak danych o powierzchni poszczególnych kondygnacji
Strefa Pożarowa 2	PM	BRAK DANYCH	Piwnica	Brak danych o powierzchni, w piwnicy pod nową częścią znajdują się pomieszczenia archiwum, w piwnicy pod starą częścią znajdują się pomieszczenia techniczne, kotłownia oraz archiwum NIP.
Strefa Pożarowa				
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Tradycyjna, murowana z cegły pełnej		B	
ściana zewnętrzna	Tradycyjna, murowana z cegły pełnej		B	
ściana wewnętrzna	Tradycyjna, murowana z cegły pełnej		B	
strop	Ceramiczne KLEINA, nad II piętrzem Strop drewniany w starej części i drewniany nad III piętrzem w nowej części		B – dla Kleina Strop drewniany – brak danych o stopniu zabezpieczenia	
konstrukcja dachu	Drewniana krokwiowo – płatwiowa		BRAK DANYCH	
przekrycie dachu	Dachówka ceramiczna		BRAK DANYCH	
Opis, uwagi i załączniki: Budynek istniejący wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły. Dach drewniany, kryty jest dachówką. Konstrukcja nośna nowej części budynku szkieletowa, słupowo – ryglowa, żelbetowa. Fundamenty wykonano				

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

w postaci ław żelbetowych. Ściany zewnętrzne warstwowe wykonano z cegły i pustaków ceramicznych. Stropy gęsto żebrowane typu ACKERMANA. Nad III pięciem stropodach drewniany kryty dachówką ceramiczną. Dach w konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej kryty jest dachówką ceramiczną. Ze względu na wysokość budynku 13,5 m (12,5 do górnej powierzchni najwyższej położonego stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, budynek klasyfikuje się jako budynek średnio wysoki (SW). Ściany działowe są murowane oraz wykonane z płyt gipsowo – kartonowych. Posadzki wykonano jako gładź cementową, płytki granitowe, płytki ceramiczne i PCV. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne lub z płyt gipsowo – kartonowych. Ściany korytarzy wykończone farbami olejnymi.

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	76	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	3
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: Parter – 40 osób, Piętro I i II – 30 osób, Piętro III – 6 osób		☐ wszystkie otwarte, ☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie,	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Zachowane		☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych.	
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Brak		Uwagi: Jedno z wyjść ewakuacyjnych zamykane jest kratą, którą można otworzyć dopiero po otwarciu kłódki.	
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Brak		Klucz do niej znajduje się w kasetce przy drzwiach. Drugie drzwi zamykane są na klucz, znajdujący się w kasetce przy drzwiach.	
Ilość miejsc noclegowych*	NIE DOTYCZY	Powyższe rozwiązania umożliwiają natychmiastowe otwarcie drzwi w trakcie ewakuacji.	
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby		
Stałych użytkowników w obiekcie	65		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☐ prawidłowe ☒ nieprawidłowe		
Opis, uwagi i załączniki: Zdjęcie wyjścia ewakuacyjnego zamykanego kratą oraz drzwi zamykanego na klucz.			
			

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – W dniu kontroli nie stwierdzono w obiekcie magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☒ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:				
	Dla obiektu nie wyznaczono drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów. Jedyna droga prowadząca do wejścia głównego jest zastawiana przez samochody osobowe i brak jest placu manewrowego umożliwiającego nawracanie pojazdów ratowniczych.				
Uwagi i załączniki: Poniżej przedstawiono układ budynku i dojazd do obiektu.					
 					

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu Urzędu Skarbowego				10 dm³/s
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny	☒ podziemny	5 m	Przy budynku Urzędu Skarbowego
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	10 m	Oświęcimska 6
		☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
		☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
Opis, uwagi i załączniki: Brak dokumentów potwierdzających wydajność hydrantów.					
☐	Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
	naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	sztuczny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	inne	☐ tak ☐ nie	/	m	
Opis, uwagi i załączniki:					
☒	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy): Hydranty zabudowane są na sieci wodociągowej za której stan odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, są w trakcie remontów i modernizacji. Według uzyskanych informacji z MPWiK, w czerwcu planowane są prace w rejonie Mickiewicza związane z remontem i badaniami wydajności hydrantów zewnętrznych.				

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki: Plany graficzne nie zawierają wszystkich informacji wymaganych w § 6			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	----
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	----
odległości od obiektów sąsiadujących	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana w kwietniu 2015 r i nie była aktualizowana.			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Pan Mariusz Stępnia
	Posiadane kwalifikacje:	Częstochowa nr zaśw. SIOP/59/2012/27/6
	Uwagi i załączniki:	
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	Pomieszczenie ochrony przy wejściu do budynku.
	Opis, uwagi i załączniki: Instrukcja wymaga aktualizacji z uwagi na niepełne dane w planach graficznych oraz konieczności dokonania analizy warunków ochrony przeciwpożarowych w obiekcie a także szkolenia pracowników i zaznajamiania ich z przepisami przeciwpożarowymi.	
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji	☐ tak ☒ nie

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

Wykonano obowiązek	☐ tak	☐ nie	Uwagi:
Data przekazania			
Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna	☐ drukowana	
Data opracowania instrukcji	01.04.2015	Data zapoznania użytkowników budynku	20.04.2015 r.
Data ostatniej aktualizacji	BRAK	Liczba zapoznanych użytkowników	70
Opis, uwagi i załączniki: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana w kwietniu 2015 r i nie była aktualizowana między innymi w kwestii kierunków ewakuacji, warunków ewakuacji, analizy warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w tym obciążenia ogniowego w pomieszczeniach archiwum oraz szkoleń i zaznajamiania z przepisami przeciwpożarowymi.			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi: BRAK
	Data próbnej ewakuacji	15.12.2016 r.		
	Zawiadomienie z dnia	07.12.2016 r.		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek		Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: Szkolenie odbywa się w sposób e-learningowy zakończony egzaminem przed komisją egzaminacyjną wewnętrzną, w której skład wchodzi osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Przy wejściu głównym do budynku i na każdej kondygnacji przy klatce schodowej.
	Uwagi: BRAK	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2011 roku (protokół z dnia 25.11.2011 r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie .*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak MOK.0231.150.MZ.5580.30.2011 z dnia 12.12.2011 r.	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1) Brak aktualnych przeglądów i badań instalacji elektrycznej	1) 30.04.2012 r.
	2)	2)
	Lista niewykonanych obowiązków: 0	
	Upomnienie znak z dnia	
	Tytuł wykonawczy znak z dnia	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym	
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:		
Przedstawiono do wglądu aktualne protokoły dotyczące badań instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.		
Opis, uwagi i załączniki: BRAK		

5. Czynności zabronione

(wypełnić w przypadku występowania)

W obiekcie stwierdzono:		
☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

Skladowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, galezi i chrustu	☐ tak
Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
Skladowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
Skladowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej Sali	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów poż.	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8) brak obudowania i zamykania klatek schodowych drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.	☒ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:		
Brak spełnienia § 245 Warunków technicznych w budynku średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL III.		

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki: Nie stwierdzono nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.		

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
			☐ tak	☒ nie
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☒ tak	☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☐ tak	☒ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak	☒ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie
12		☐	☐ tak	☐ nie

Opis, uwagi i załączniki:
 System sygnalizacji pożaru jest ponadstandardowym wyposażeniem obiektu, niemniej jednak nie wszystkie pomieszczenia są monitorowane. W obiekcie nie zabudowano przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

Data badania/protokołu	13.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	
Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: Hydranty niezgodne z przepisami.	
Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Wyposażenie Hydrantów wewnętrznych 52 oraz szafki są niezgodne z Polskimi Normami.	
Opis urządzenia: Obiekt wyposażono w hydranty 52 z wężem płaskoskładanym, szafki hydrantowe nie spełniają wymagań normy PN-EN 671-2 „Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt powinien być wyposażony w hydranty 25 z wężem półsztywnym 25.			
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: Poniżej przedstawiono zdjęcia kilku hydrantów wewnętrznych			
☒			
			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Stan wyposażenia: Obiekt wyposażono w 22 gaśnice proszkowe 6 kilogramowe dostosowane do gaszenia grup pożarów ABC			
Data przeglądu / konserwacji	04.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	Brak numeru	Nazwa firmy/adres	
Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi i załączniki: Gaśnice posiadają aktualne daty przeglądów.			
Opis urządzenia: W obiekcie zastosowano gaśnice proszkowe 6 kilogramowe przystosowane do gaszenia grup pożarów „A, B, C”.			
Uwagi i załączniki: Poniżej przedstawiono zdjęcia kilku gaśnic.			
 			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej						☐ występują*	☒ nie występują
Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środek gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system		
1.							
2.							
Opis, uwagi i załączniki:							

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej Brak w/w systemu w obiekcie

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☒ tak	☐ nie
	6.		☐ tak	☐ nie
	7.		☐ tak	☐ nie
	8.		☐ tak	☐ nie
	9.		☐ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: Instalacja elektryczna

	Data badania/protokołu	07.2013	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	106/2013	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: BRAK			

Nazwa instalacji użytkowej: Instalacja odgromowa

	Data badania/protokołu	07.2013	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	106/2013	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: BRAK			

Nazwa instalacji użytkowej: Wentylacji grawitacyjnej i dymowej

	Data badania/protokołu	07.06.2016	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	12/2016	Numer uprawnień	Brak danych
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: Brak drzwiczek rewizyjnych w kotłowni, nieszczelne podłączenie pieca z kominem, niedrożny przewód wentylacyjny WC na I piętrze,	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Przedstawiono do wglądu oświadczenie Pana Zdzisława Koział dotyczący wykonania w/w uwag z protokołu kominarskiego.	
	Uwagi i załączniki: BRAK			

Nazwa instalacji użytkowej: Instalacja gazowa

	Data badania/protokołu	22.03.2017	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	Bez numeru	Numer uprawnień	 5
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: BRAK			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak drogi pożarowej do obiektu	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak przestrzegania zakazu zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak hydrantów 25 w obiekcie, zabudowane hydranty 52 nie spełniają wymagań Polskiej Normy dotyczącej hydrantów wewnętrznych 52	☐ usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak obudowania i zamykania klatek schodowych drzwiami oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu zgodnie z wymaganiami § 245 Warunków technicznych w budynku średniowysokim zawierającym strefę pożarową ZL III	☐ usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak pełnego oznakowania kierunków ewakuacji	☒ usunięto w trakcie kontroli
8.		☐ usunięto w trakcie kontroli
9.		☐ usunięto w trakcie kontroli

Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektu budowlanego.

10.		☐ usunięto w trakcie kontroli
11.		☐ usunięto w trakcie kontroli
12.		☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności dokonania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zapewnieniu odpowiednie drogi pożarowej dla obiektu, wyposażeniu obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu a także zakazu zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób umożliwiający natychmiastowe użycie.


Inne ustalenia:

Wyżej wymienione nieprawidłowości stanowią podstawę do wydania decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie ujawnionych nieprawidłowości. W ocenie organu charakter stwierdzonych nieprawidłowości pozwala jednak na dalsze użytkowanie obiektu niemniej kontrolowany zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla osób przebywających w obiekcie.

W dniu podpisania protokołu stwierdzono, że dokonano poprawy oznakowania znaków kierunków ewakuacji.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

B24K

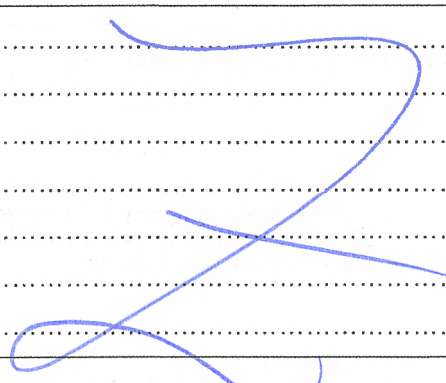

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 12 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-59-

SPECJALISTA ds. bhp

SPECJALISTA ds. BHP

Krzysztof Ciarkowski

Mariusz Stempniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK

Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

Chojnowski
m.l. bryg. mgr Wojciech Chojnowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)